

Предписание № 353/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Школа № 130 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Акчурина А.А. № 353 от «10» июля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «05» августа 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. и «10» августа 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Яхиным Б.С., МАОУ Школа № 130 по адресу: г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, 50/3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с: Исполняющим обязанности директора МАОУ школа № 130 Исламовым Виталием Фларитовичем. (приказ о назначении исполняющего обязанности на время отсутствия директора МАОУ школа № 130 с 05 по 14 августа № 179 от 27.07.2020.)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п / п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Дверь кладовой, расположенной в кабинете № 301 не имеет нормированный предел огнестойкости, не противопожарная. | п. 7.4 СНиП 21-01-97*. | До 01.04.2021 | |
| 2. | На путях эвакуации 3-го этажа допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта препятствующее свободной эвакуации людей, оборудован тир. | п.4.3 СНиП 21-01-97* | До 01.04.2021 | |
| 3. | В оборудованном тире и тамбуре тира отсутствует пожарный извещатель. | п.4 НПБ 110-103. | До 01.04.2021 | |
| 4. | В кладовой (314) отсутствует пожарный извещатель. | п.4 НПБ 110-103. | До 01.04.2021 | |
| 5. | В спортивных залах отсутствуют настенные речевые оповещатели системы оповещения и управления людей при пожаре. | п. 4, п. 4.1 НПБ 104-03 | До 01.04.2021 | |
| 6. | Над эвакуационными выходами из спортивных залов отсутствуют световые оповещатели «Выход» | п. 4, п. 4.1 НПБ 104-03 | До 01.04.2021 | |
| 7. | Дверь инвентарной в спортивном зале не | п. 7.4 СНиП 21-01-97* | До 01.04.2021 | |

| | | | | |
|-----|--|---|---------------|--|
| | имеет нормированный предел огнестойкости, не противопожарная. | | | |
| 8. | Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами столовая не отделена от остальной части здания. | п. 7.4 СНИП 21-01-97* | До 01.04.2021 | |
| 9. | Двери складских помещений столовой не имеет нормированный предел огнестойкости, не противопожарные. | п. 7.4 СНИП 21-01-97* | До 01.04.2021 | |
| 10. | В здании отсутствует аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение) | ч. 1 ст. 151 ФЗ 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.22 СНИП 21-01-97*; п. 7.61 СНИП 23-05-95; п. 7.62 СНИП 23-05-95. | До 01.04.2021 | |
| 11. | Наружные лестничные марши эвакуационных выходов не оборудованы ограждениями с перилами. | п. 6.28* СНИП 21-01-97* | До 01.04.2021 | |
| 12. | Отдельно стоящее строение (склады и гаражи) не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации | п.4 НПБ 110-103. | До 01.04.2021 | |
| 13. | Отдельно стоящее строение (склады и гаражи) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | п. 4, п. 4.1 НПБ 104-03 | До 01.04.2021 | |
| 14. | В подвале отсутствует пожарные извещатели.. | п.4 НПБ 110-103. | До 01.04.2021 | |
| 15. | В подвале отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | п. 4, п. 4.1 НПБ 104-03 | До 01.04.2021 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор г.Уфы
по пожарному надзору Яхин Б.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 10 ” августа 20 20 г.

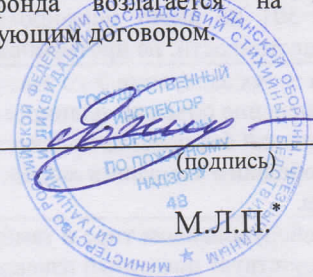

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

“ 10 ” августа 20 20 г.

Исполняющий обязанности директора
МАОУ школа № 130 Исламов В.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)